


TP N°3

TRAVAUX PRATIQUES EN SOUTERRAIN

DOSSIER SUJET

ACADEMIE DE POITIERS		FEUILLE :
	MONTEUR TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES	1/4
		Durée 4h

Plan des travaux

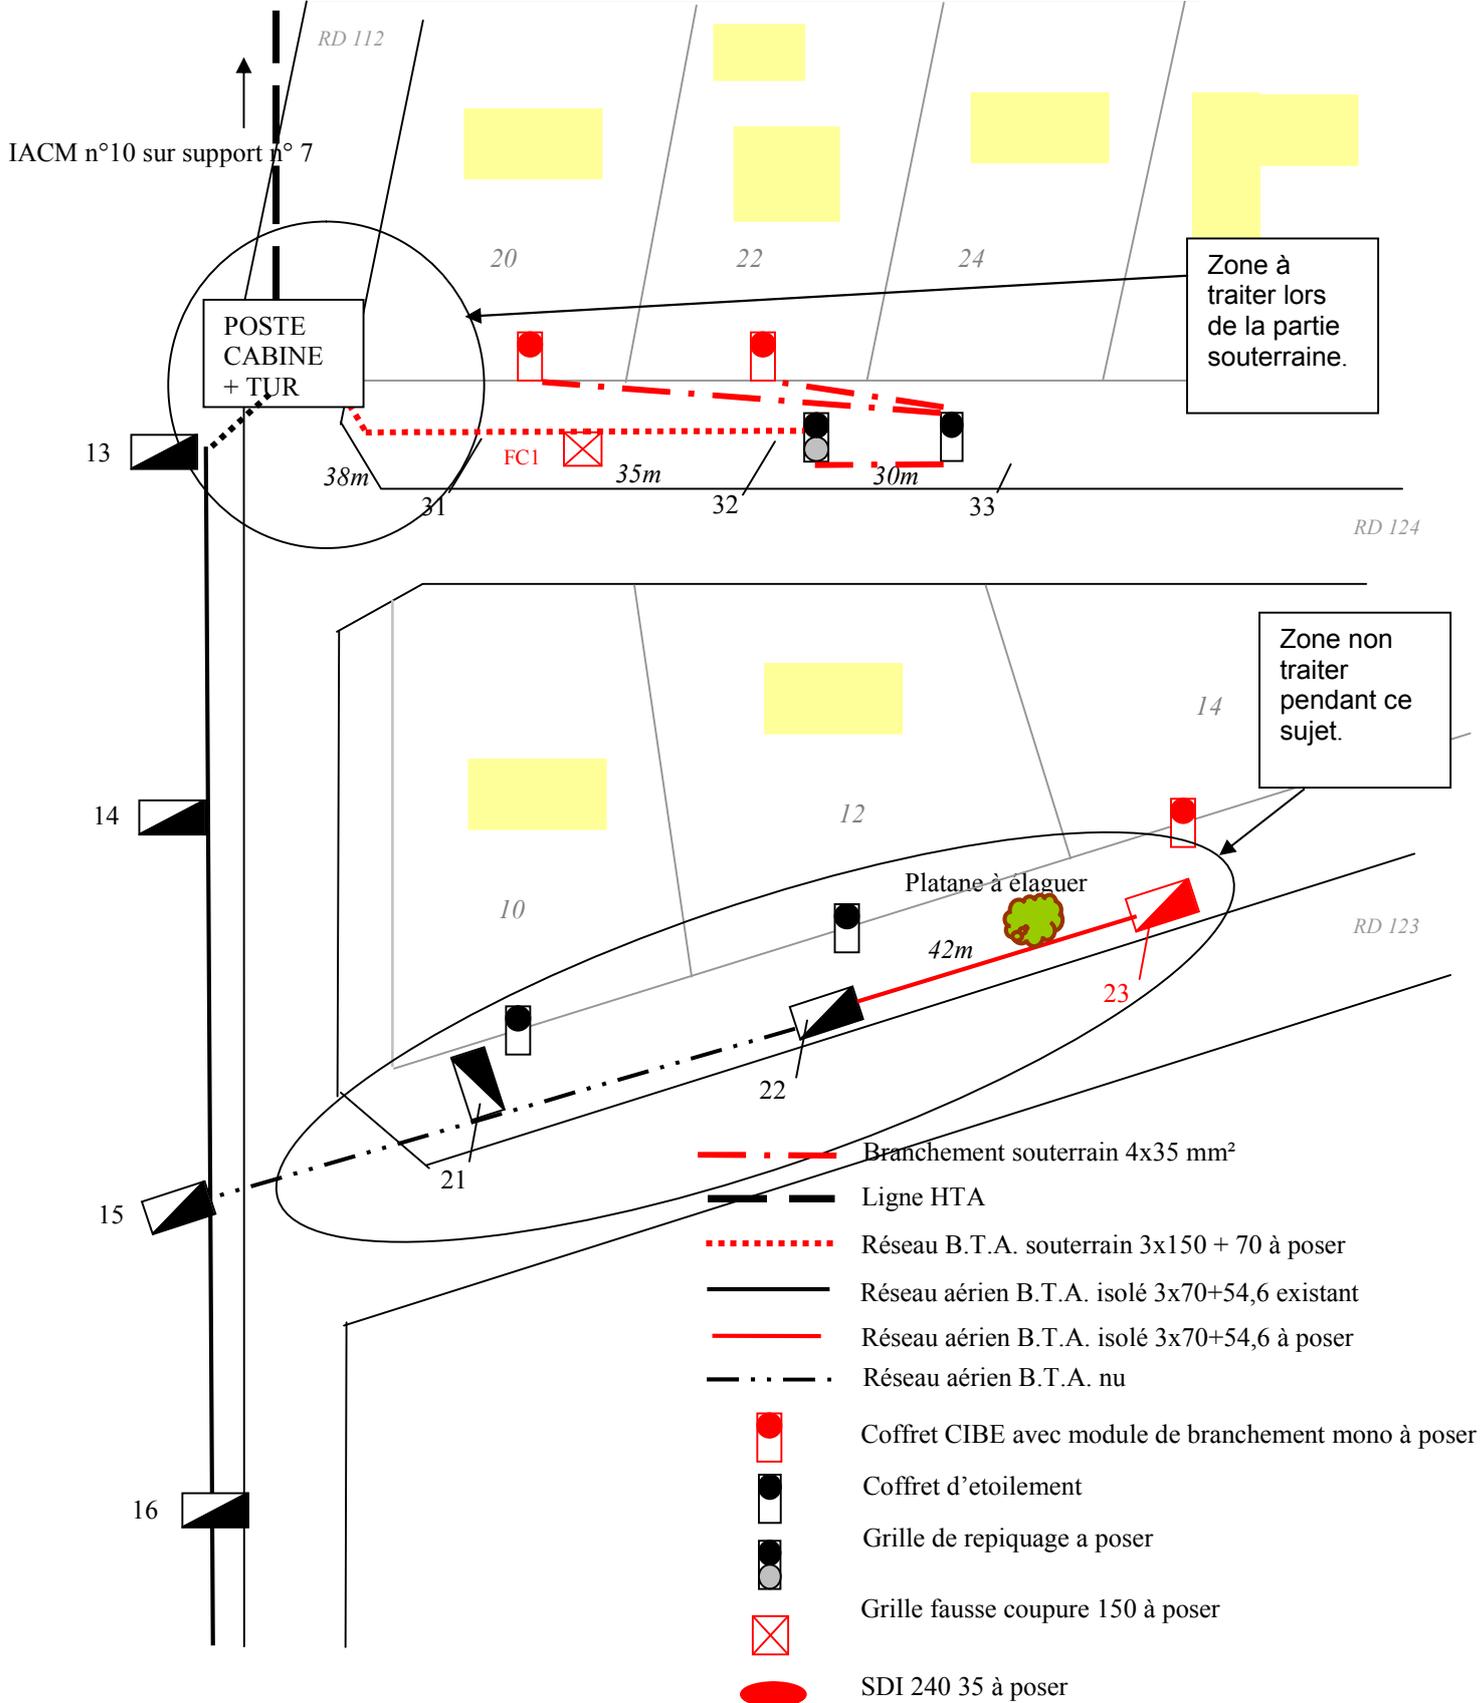

ACADEMIE DE POITIERS	MONTEUR TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES	FEUILLE : 2/4
		Durée 4h

DOSSIER CANDIDAT


EPREUVE BASSE TENSION (individuelle)

* Raccordement d'un TUR

TRAVAIL A REALISER :


*Réaliser le départ d'un TUR vers une grille fausse coupure par un câble NFC 33.210 3x150 + 1x70 mm²

NFC 33.210
3x150+1x70 mm²

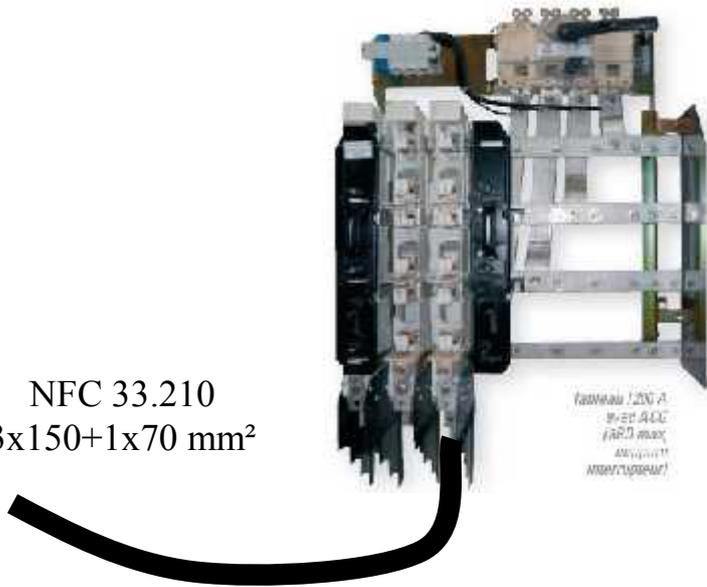

Pour un raccordement sur un départ monobloc du TUR, cosse à poinçonner Alu-cuivre :

- C1AU 50 : 67 33 023
- C1AU 70 : 67 33 044
- C1AU 95 : 67 33 058
- C2AU 150 : 67 33 074
- C4AU 240 : 67 33 092

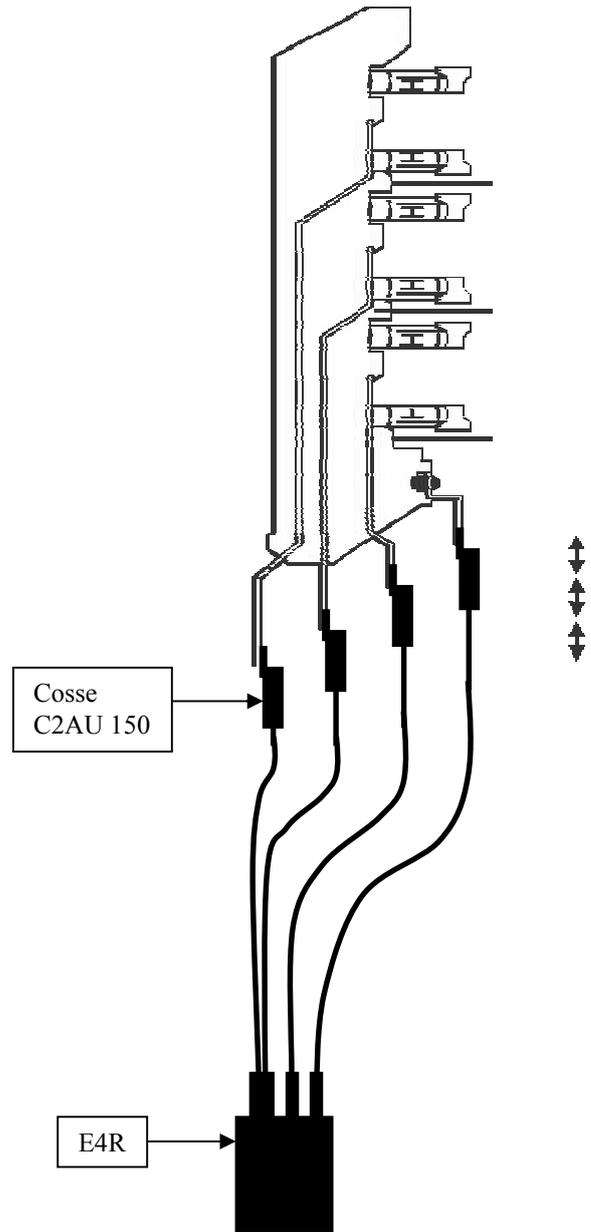

•Cablage fini



ACADEMIE DE POITIERS	MONTEUR TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES	FEUILLE : 3/4
		Durée 4h

NOTATION: CRITERES D'EVALUATION /60 pts

Raccordement TUR

/20 pts

- * Dégainage du câble
- * Pose E4R GRN
- * Dénudage des conducteurs
- * Brossage sous graisse neutre
- * Mise en forme des conducteurs
- * Poinçonnage
- * Raccordement

ACADEMIE DE POITIERS		FEUILLE :
	MONTEUR TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES	4/4
		Durée 4h